Общество с ограниченной ответственностью «КТР»
ИНН 9723238347; КПП 772301001
тел: (499) 400-03-44; www.ktr-g.ru; sale@ktr-g.ru

Опросный лист на канализационные насосные станции (КНС)

Наименование, адрес объекта: ..... Статус объекта:

Наименование Заказчика/Проектировщика: .....

Контактное лицо: ..... Телефон/факс/e-mail: .....


Насосы

Марка и наименование насоса (если подбор не требуется)

Поля, обязательные для заполнения, выделены оранжевым цветом

Максимальная подача насосной станции | Вид стоков

Расчётный напор | м.в.ст. | Количество насосов: рабочих | резервных | на склад

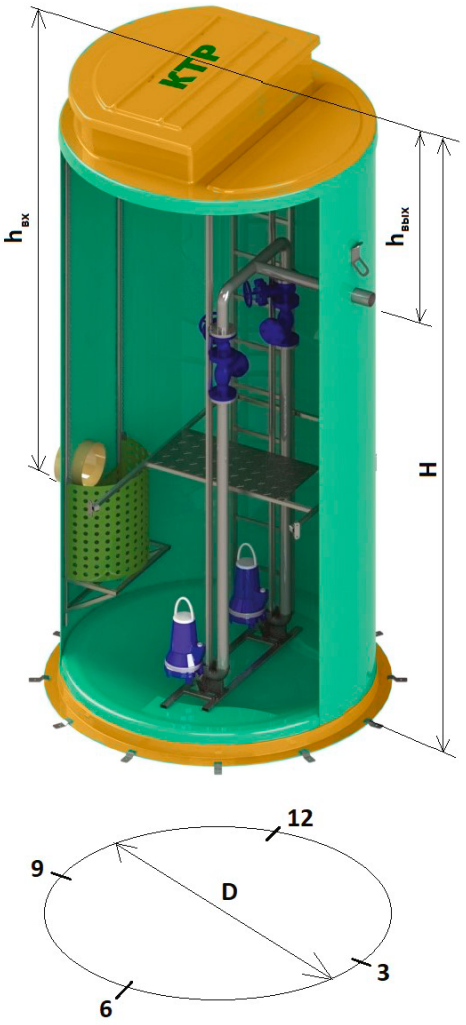

Предпочтительные параметры корпуса

Исполнение КНС			
Диаметр КНС (D) (если расчёт не требуется)			
Высота/длина КНС (H/L) (если расчёт не требуется)			
Место установки КНС			
Теплоизоляция корпуса (если требуется - указать глубину)		мм	Обогрев КНС ☐
Лестница			Площадка тех. обслуживания ☐

Подводящий (самотечный) трубопровод D_1

Глубина залегания (лоток), мм	Наружный диаметр, мм	Материал	Направление, часы	Корзина для сбора мусора
1				
2				
Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС				

Отводящий (напорный) трубопровод D_2

Глубина залегания (лоток), мм	Наружный диаметр, мм	Материал	Направление, часы	Количество

Шкаф управления

Исполнение	
Количество вводов питания	
Метод пуска насосов	
Модуль передачи данных в систему диспетчеризации	

Направление ввода кабелей, часов	
Расстояние от КНС до ШУ, м	
Тип датчиков уровня	
Амперметр, вольтметр	

Комплектация

Форма люка	
Материал люка	
Количество задвижек	
Тип направляющих насосов	
Греющий кабель	
Материал площадки обслуживания	

Размещение запорно-регулирующей арматуры

☑ внутри КНС

☐ в отдельном колодце

☑ Узел 1



☐ Узел 2



☐ Узел 3



☐ Узел 4



Дополнительное оборудование

Дробилка (измельчитель) на подводящем трубопроводе	
Расходомер	
Шиберный затвор на подводящем трубопроводе	
Взмучивание	
Манометры на напорных трубопроводах	
Воздухоотводчики на напорных трубопроводах	
Газоанализатор	
Вентиляция естественная (трубопровод с дефлектором)	
Вентиляция принудительная (вентилятор) производительностью, $м^3/ч$	
Воздушный угольный фильтр	
Освещение внутри корпуса	
Павильон над КНС	
Грузоподъёмный механизм	
Взрывозащищённое исполнение	
Поручень для спуска в КНС	

Дополнительные требования